


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE

RZUT PARTERU - INSTALACJA CO

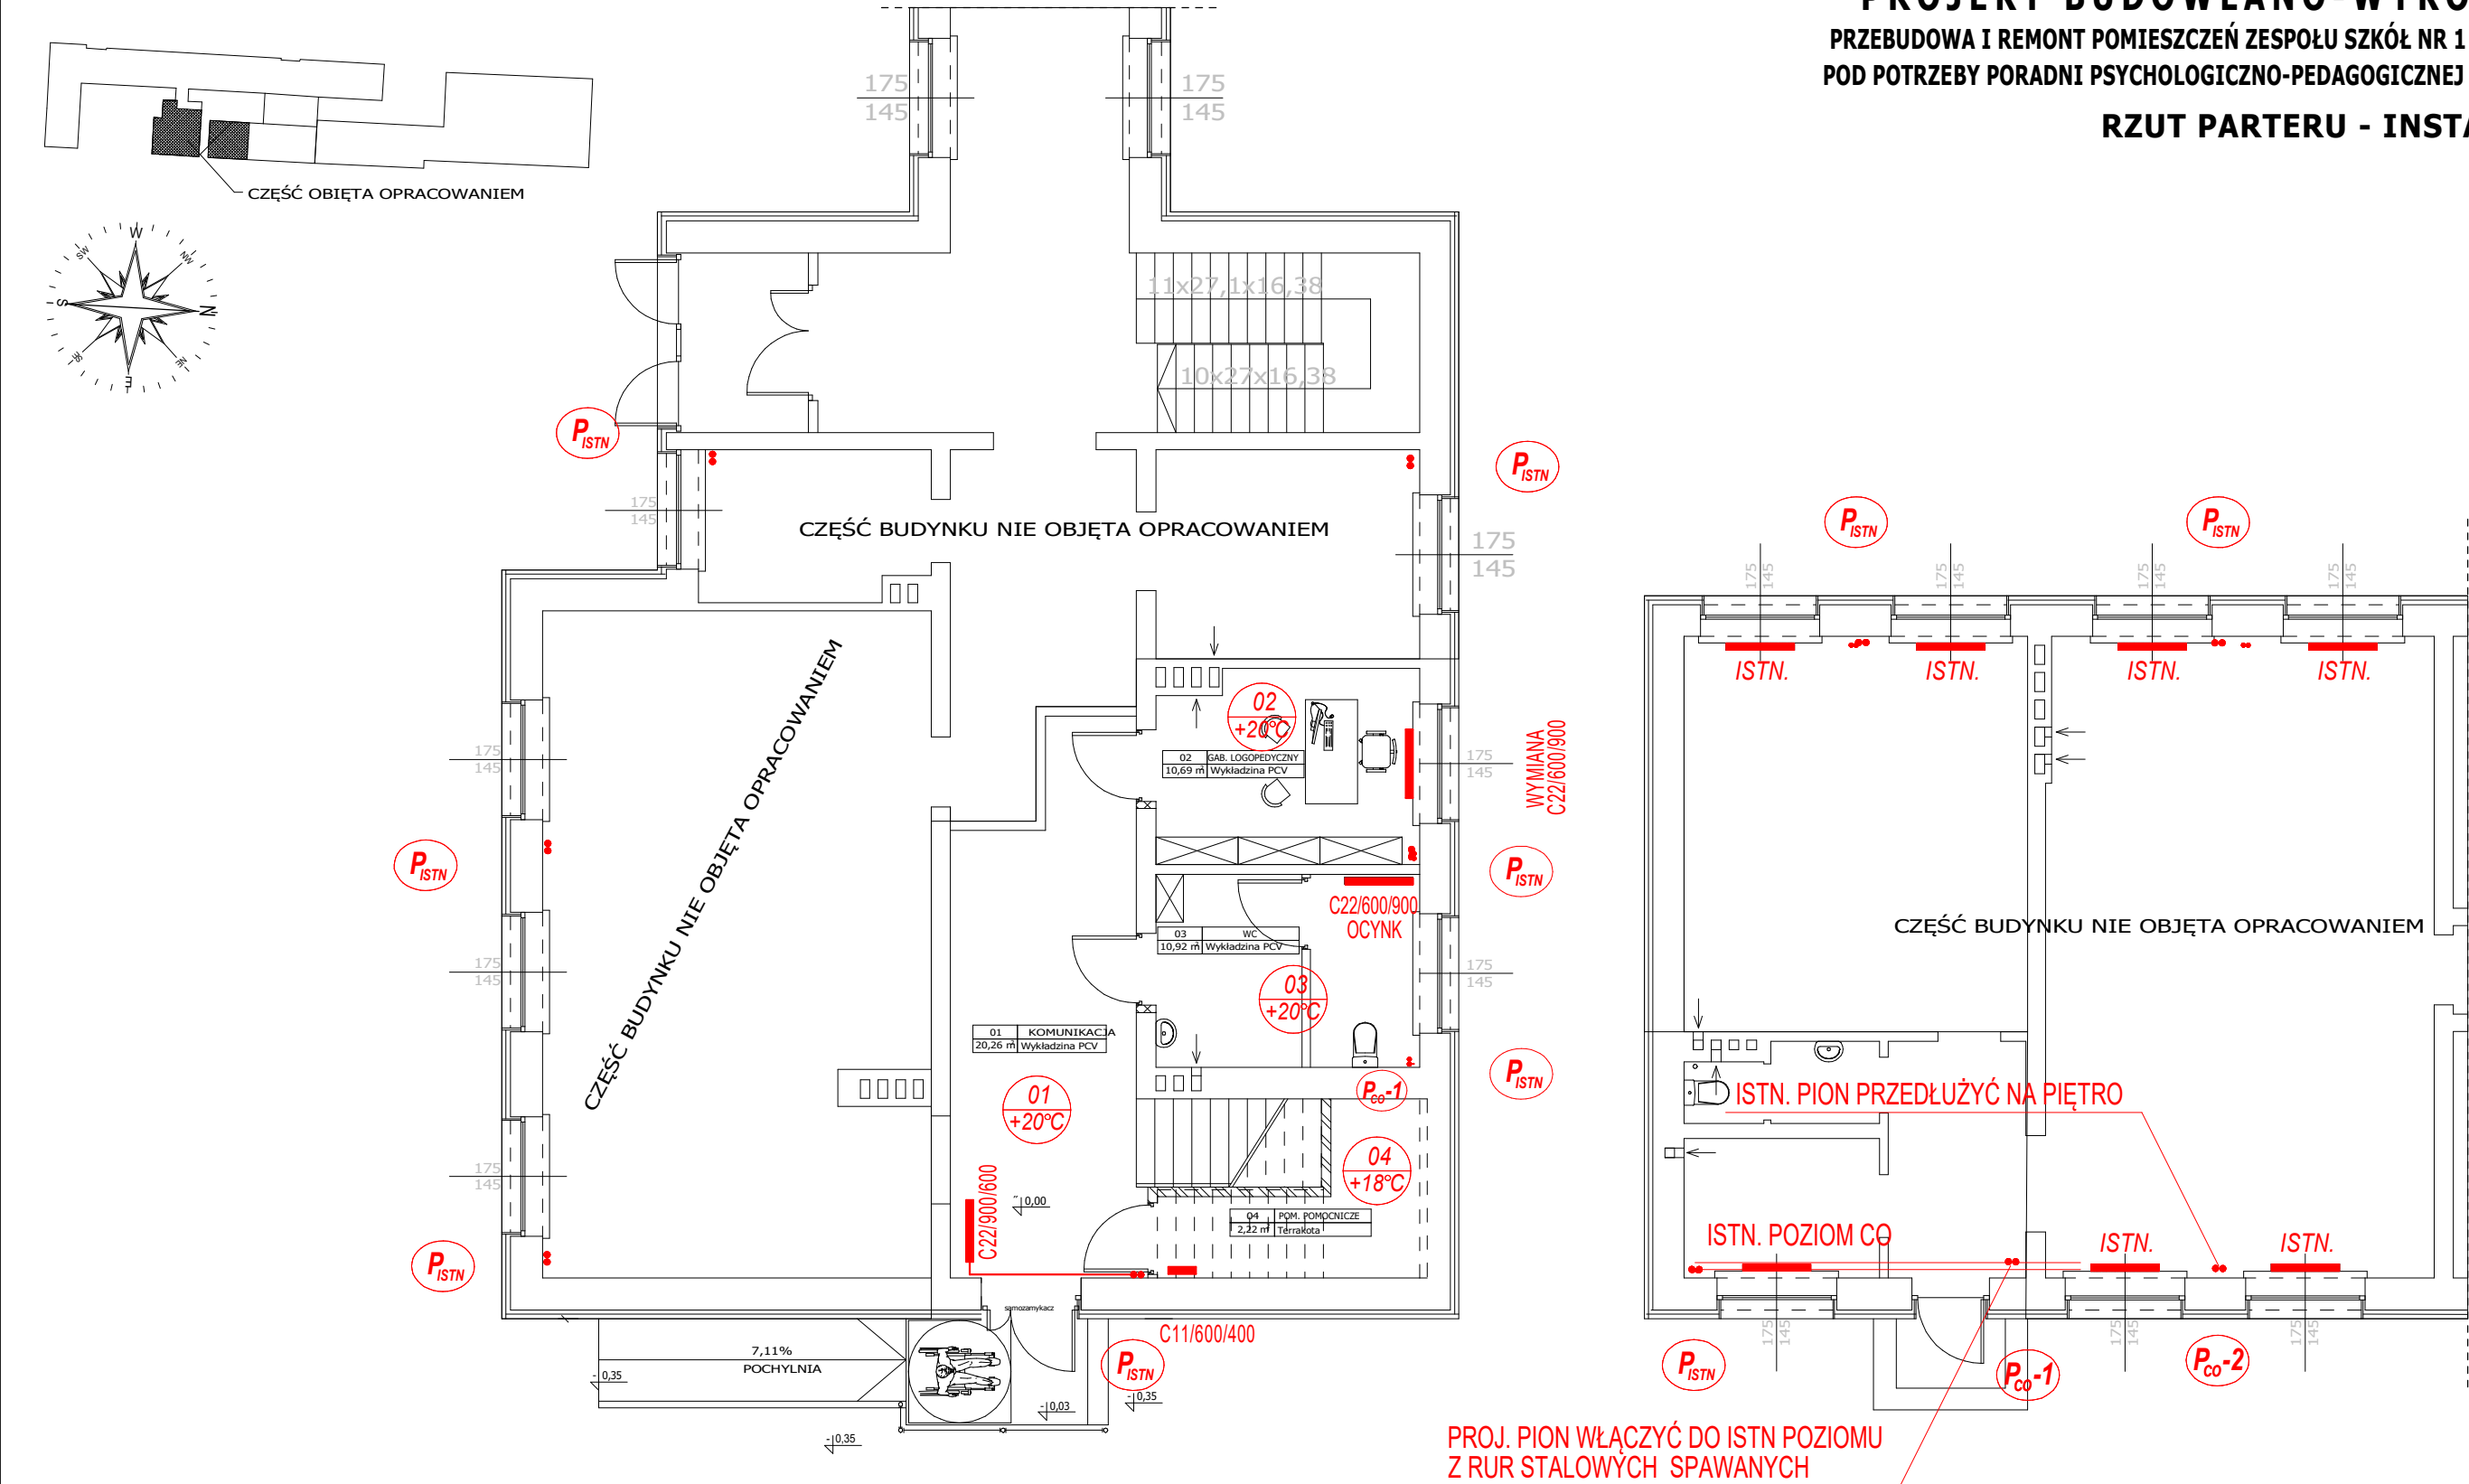

OZNACZENIA	<div><div></div>zasilenie / powrót instalacja CO</div> <div><div></div>przewodzona w posadczwe</div>		UWAGI	<div>1. Nowoprojektowane piony oraz gałązki do grzejników wykonać z rur stalowych łączonych na spaw, dopuszcza się rury stalowe cienkościennie zaprasowywane.</div> <div>2. Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów podwieszonych pod stropem, pionów po wierzchu ściany oraz gałęzek wkuwanych w ścioanę w obrębie łazienek.</div> <div>4. Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory termostaticzne DN15 na powrocie zawory odcinajace ze spustem dn 15mm.</div> <div>5. Zawory termostaticzne wyposażyć w głowice cieczone</div> <div>6. Montować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym typu C bocznozasilane.</div> <div>7. Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi</div>	INWESTOR		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba		Nr.umowy		
	<div><div>P_{co-1}</div></div> Oznaczenie pionu CO				TYTUŁ OPRACOWANIA		PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		Faza		
	<div><div>7</div><div>+24°C</div></div> oznaczenie pomieszczenia projektowana temp. zima				ADRES		dz. nr ewid. 246/22, obręb .0003 Nowa Dęba		Skala:		
	<div>typ grzejnika</div> <div>C22/600/900</div> <div>długość grzejnika [mm]</div> <div>wysokość grzejnika [mm]</div>				NAZWA RYSUNKU		RZUT PARTERU - INSTALACJA CO		1 : 100		
					A U T O R Y Z A C J A O P R A C O W A N I A		Uprawnienia		Podpis		
		Projektant:			mgr inż. Paweł Gmyz		LUB/0177/PWOS/10		Nr rys		
		Sprawdził:							S05		
									Data:		
									lipiec 2020		